

# 復興情報

第51号  
平成25年1月8日

国見町災害対策本部(観月台文化センター内)

☎ 585-2116

新年あけましておめでとうございます。

平成25年の新春をお健やかに迎えのことと心からお慶び申し上げます。

昨年は、東日本大震災や放射能除染など復旧・復興の対応に忙殺された一年でありました。県内における原子力災害はその収束が長期化する見通しであり、町は一刻も早い復旧・復興を目指している所です。そこで新年より災害(復興)情報を復興情報と改め、今年も災害復旧・放射能対策等の情報を継続して提供してまいります。


## ◇下水道災害復旧工事の実施について(お願い)

このたび、東日本大震災及び余震等により被害を受けた、公共下水道管渠について下記のとおり災害復旧工事を行うことになりました。

なお、工事期間中の交通規制(片側交互通行及び一部の区間は車両通行止となります。)により、大変不便をお掛けすることになりますが、早急な復旧に向けて皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

### 記

1. 工事名 平成24年度 町単災害復旧事業 国見町公共下水道災害復旧工事
2. 工事箇所 国見町 板橋南 地内外
3. 工期 平成25年1月7日～平成25年3月25日
4. 受注者 有限会社 村木建設 ☎ 585-2357

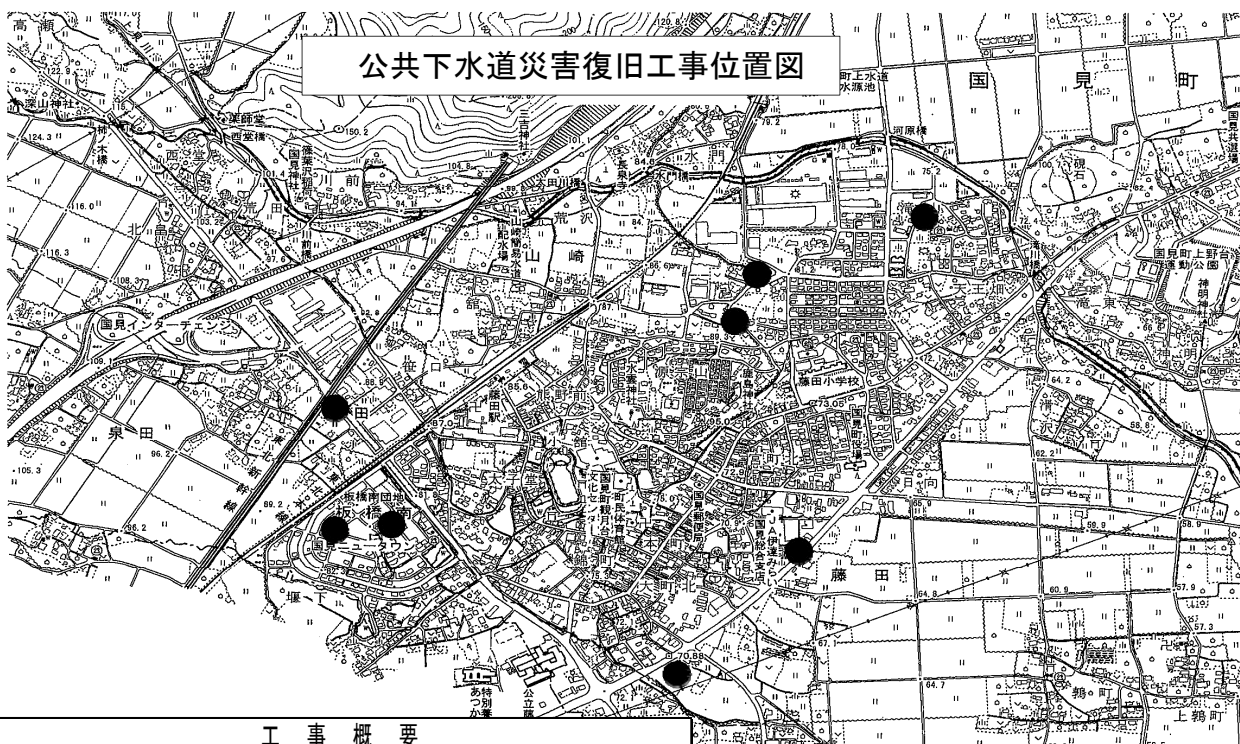

工事概要		
町単災害復旧事業	VU管 φ200mm	L=210.08m (開削工)

◆問い合わせ 上下水道課 ☎585-2997

## ■環境放射能測定結果

①各地の放射線量率 (単位：マイクロシーベルト/時)

地区	測定場所	測定条件	12月20日	12月26日
小坂	小坂農村総合管理センター(土)	1m	0.22	0.21
小坂	泉田中集会所(土)	1m	0.48	0.43
藤田	石母田財産区事務所(アスファルト)	1m	0.24	0.22
藤田	観月台文化センター(芝生)	1m	0.97	0.89
森江野	上野台運動公園管理棟(アスファルト)	1m	0.34	0.31
森江野	森江野町民センター(アスファルト)	1m	0.21	0.21
森江野	塚野目集会所(アスファルト)	1m	0.54	0.49
森江野	桜の森(土)	1m	0.45	0.16
大木戸	大木戸ふれあいセンター(土)	1m	0.19	0.48
大木戸	貝田駅(土)	1m	0.53	0.13
大枝	国見東部高齢者等活性化センター(土)	1m	0.16	0.41

②保育所・幼稚園・小学校・中学校の放射線量率 (単位：マイクロシーベルト/時)

区分	測定場所	測定条件	12月20日	
保育所	藤田保育所	50cm	0.18	0.13
	森江野季節保育所	50cm	0.13	—
	大枝季節保育所	50cm	0.17	—
幼稚園	藤田幼稚園	50cm	0.18	0.16
	森江野幼稚園	50cm	0.14	0.16
小学校	国見小学校	50cm	0.13	0.13
中学校	県北中学校	1m	0.12	0.13

③農地の放射線量率 (単位：マイクロシーベルト/時) ※測定は、地上高1mで実施

測定地点	栽培作物	12月20日	12月26日
小坂	リンゴ	0.82	0.79
小坂	モモ	0.82	0.75
藤田	プラム	0.55	0.52
藤田	キュウリ	0.5	0.49
藤田	モモ	0.66	0.61
大木戸	サクランボ	0.52	0.48
大木戸	りんご	0.47	0.43
大枝	カキ	0.45	0.42
大木戸	モモ	0.45	0.44
大枝	モモ	0.41	0.42
森江野	モモ	0.54	0.54
森江野	モモ	0.71	0.69

◆問い合わせ 原発災害対策室 ☎585-2158